



## 別表 2 ・ 各水系の採水地点

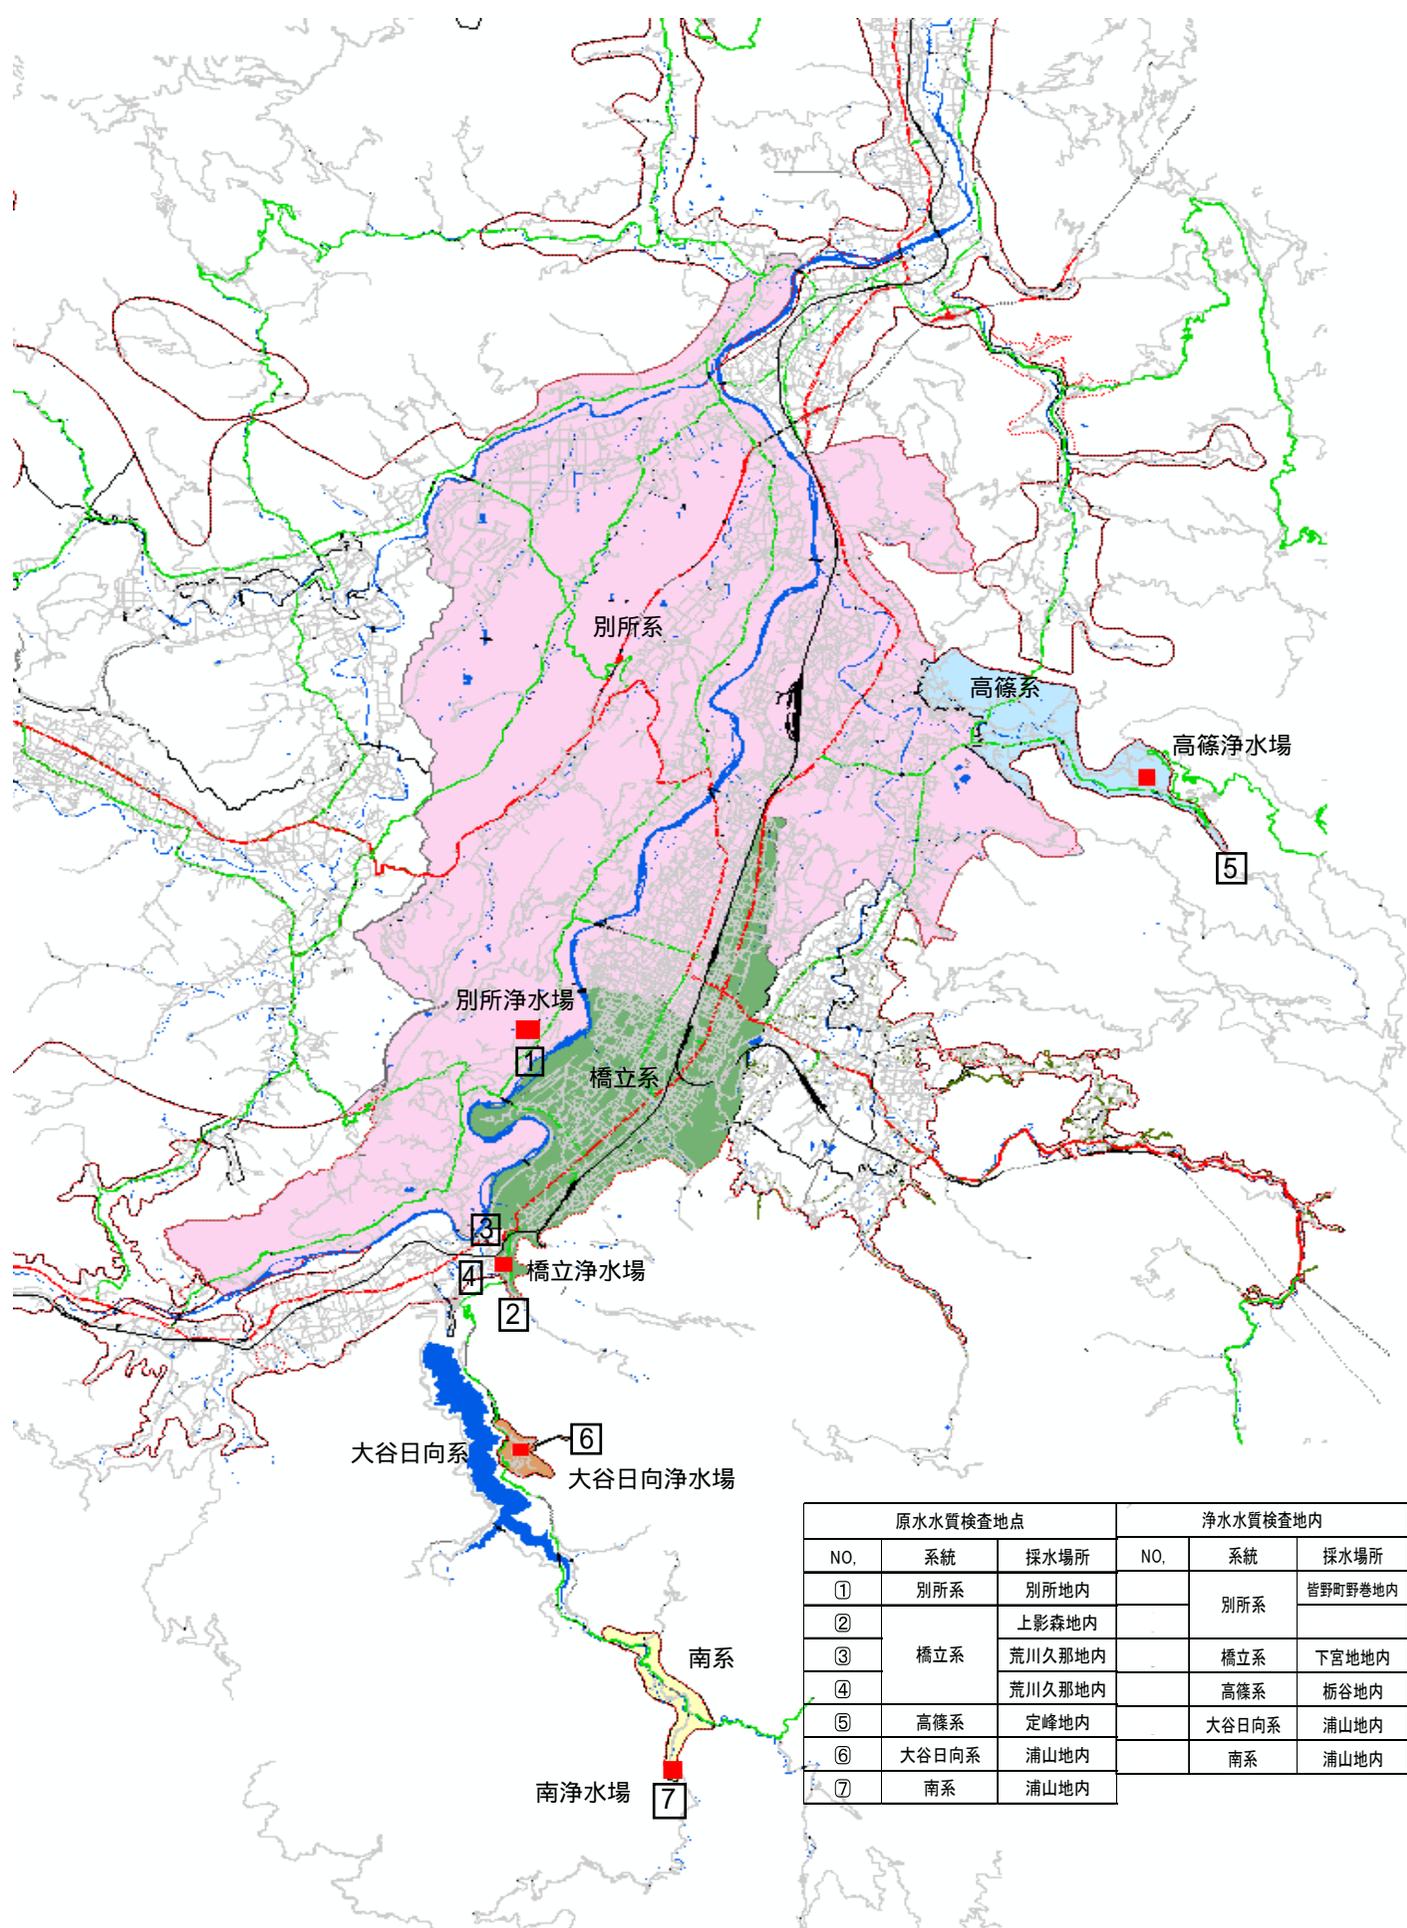


原水水質検査地点			浄水水質検査地内		
NO.	系統	採水場所	NO.	系統	採水場所
①	別所系	別所地内		別所系	皆野町野巻地内
②		上影森地内			
③	橋立系	荒川久那地内		橋立系	下宮地内
④		荒川久那地内		高篠系	栃谷地内
⑤	高篠系	定峰地内		大谷日向系	浦山地内
⑥	大谷日向系	浦山地内		南系	浦山地内
⑦	南系	浦山地内			

### 秩父広域水質検査地点(吉田管内)

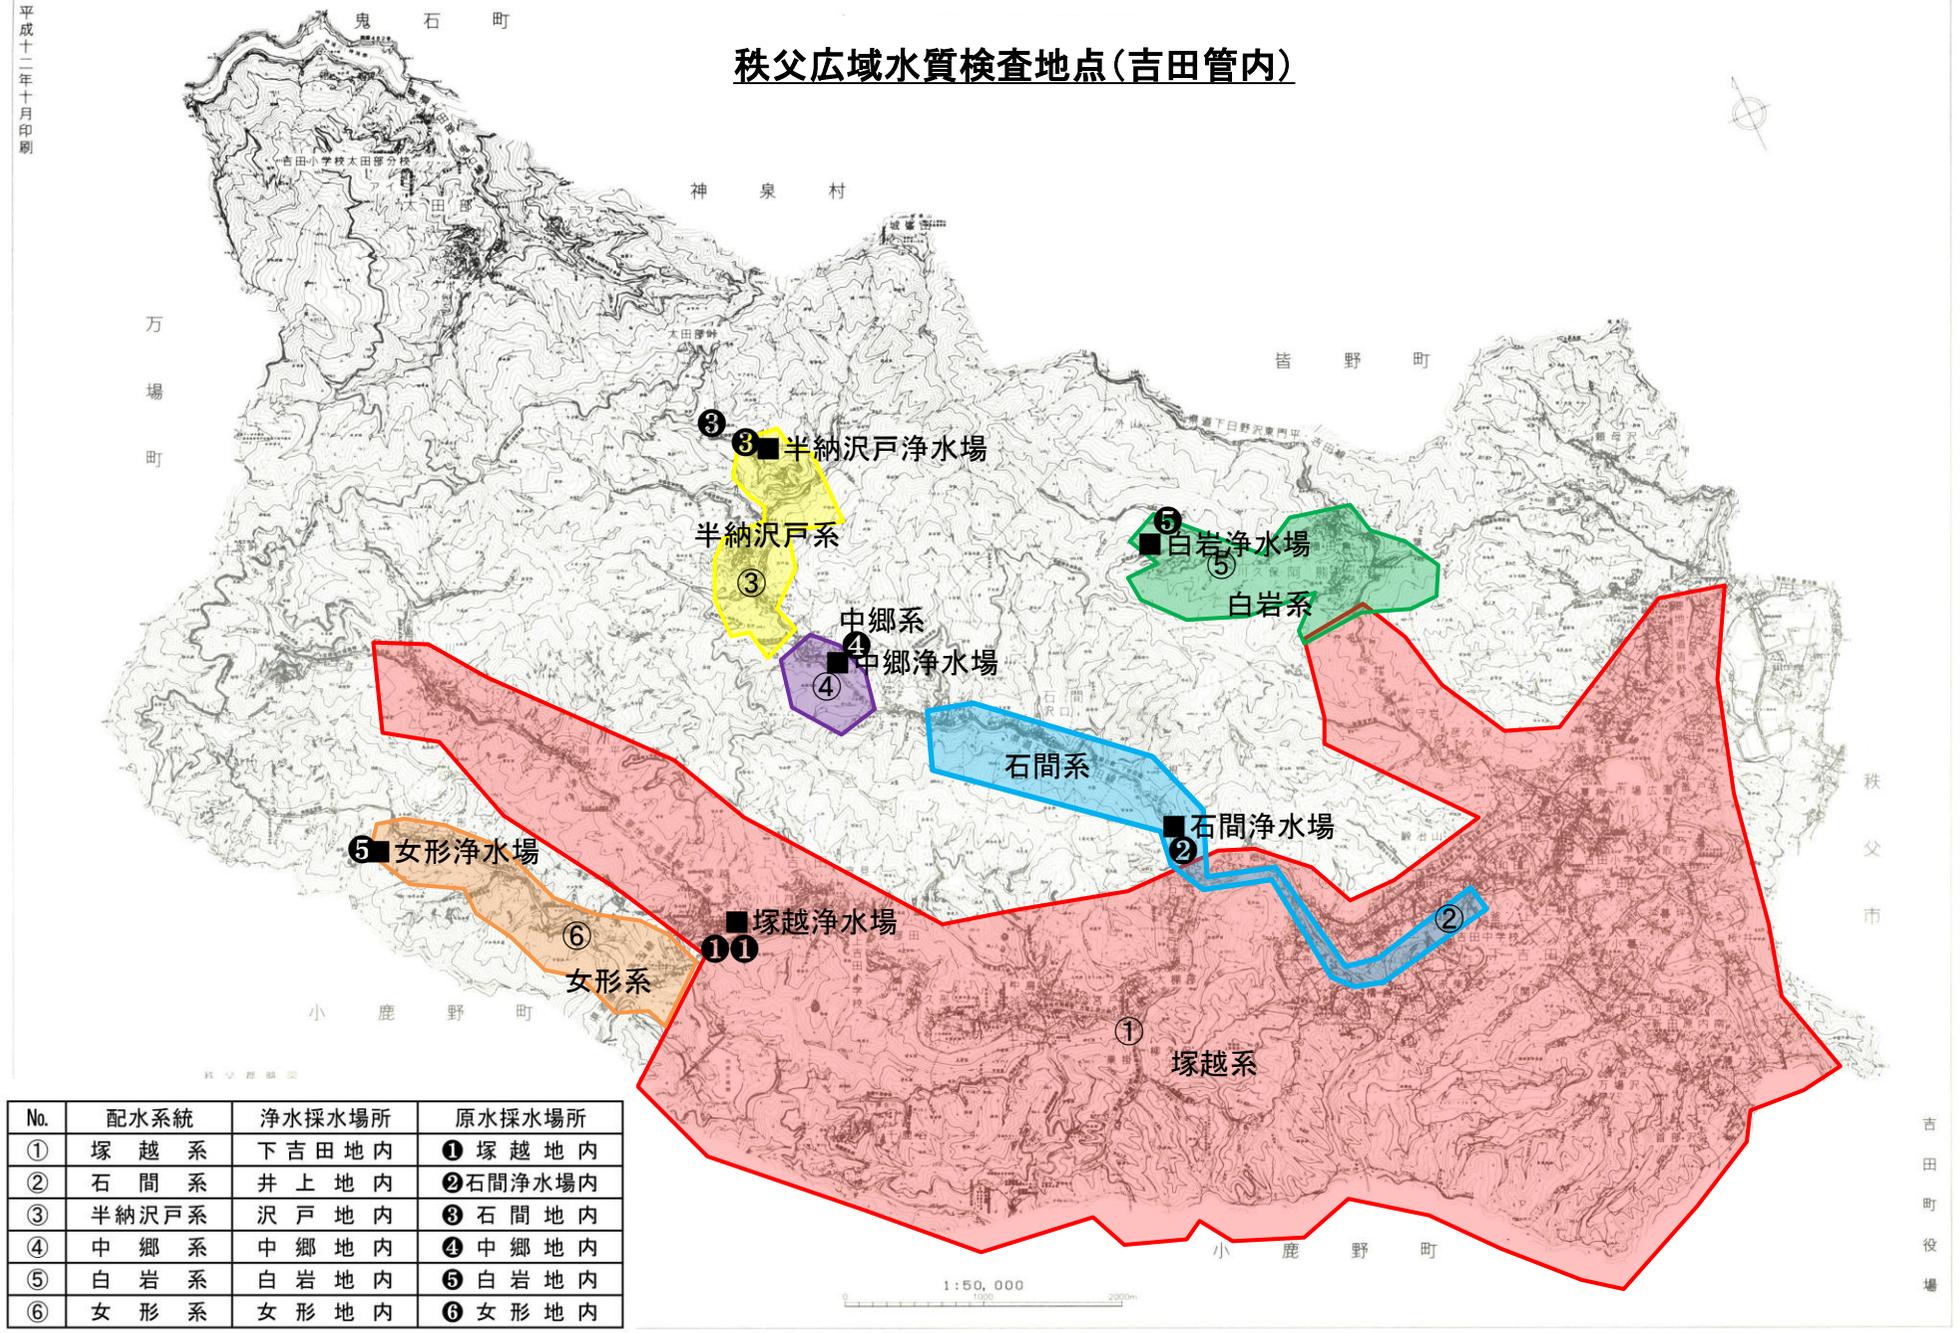

No.	配水系統	浄水採水場所	原水採水場所
①	塚越系	下吉田地内	① 塚越地内
②	石間系	井上地内	② 石間浄水場内
③	半納沢戸系	沢戸地内	③ 石間地内
④	中郷系	中郷地内	④ 中郷地内
⑤	白岩系	白岩地内	⑤ 白岩地内
⑥	女形系	女形地内	⑥ 女形地内

## 秩父市荒川エリア 浄水場水系別水質検査地

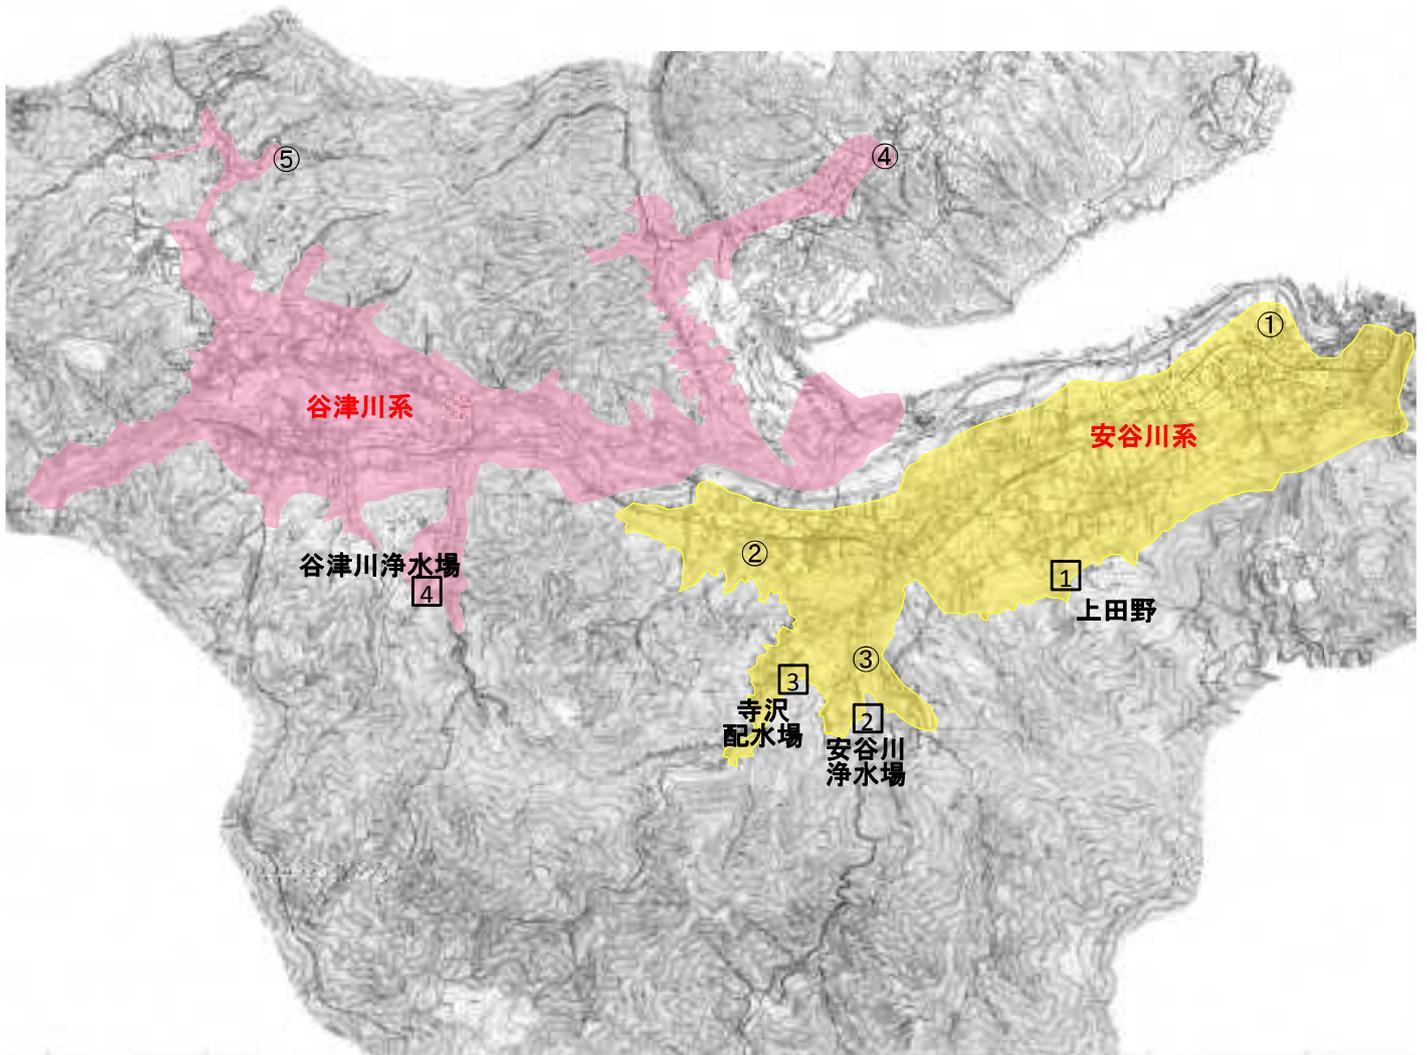

原水水質検査地点		
No.	系統	採水場所
1	安谷川系	荒川上田野地内
2	安谷川系	荒川日野地内
3	安谷川系	荒川日野地内
4	谷津川系	荒川白久地内

浄水水質検査地点		
No.	系統	採水場所
①	安谷川系	荒川上田野地内
②	安谷川系	荒川日野地内
③	安谷川系	荒川日野地内
④	谷津川系	小鹿野町長留地内
⑤	谷津川系	荒川賛川地内



姿見山（橋立）水系

- 原水検査地点
- ①生川水系・横瀬地内
  - ②山口水系・横瀬地内
  - ③森下水系・芦ヶ久保地内
  - ④大畑水系・芦ヶ久保地内
  - ⑤中井水系・芦ヶ久保地内
  - ⑥初花水系・芦ヶ久保地内

- 浄水採水地点
- ①生川水系・横瀬地内
  - ②山口水系・横瀬地内
  - ③姿見山（橋立）水系・横瀬地内
  - ④森下水系・芦ヶ久保地内
  - ⑤大畑水系・芦ヶ久保地内
  - ⑥中井水系・芦ヶ久保地内
  - ⑦初花水系・芦ヶ久保地内

山口水系

森下水系

大畑水系


中井水系

初花水系


生川水系

行旅距離

行旅距離	1000m
行旅距離	2000m
行旅距離	3000m
行旅距離	4000m
行旅距離	5000m
行旅距離	6000m
行旅距離	7000m
行旅距離	8000m
行旅距離	9000m
行旅距離	10000m
行旅距離	11000m
行旅距離	12000m
行旅距離	13000m
行旅距離	14000m
行旅距離	15000m
行旅距離	16000m
行旅距離	17000m
行旅距離	18000m
行旅距離	19000m
行旅距離	20000m

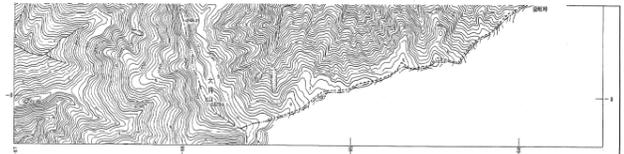

皆野・長瀬事務所エリア 浄水場系別水質検査地点

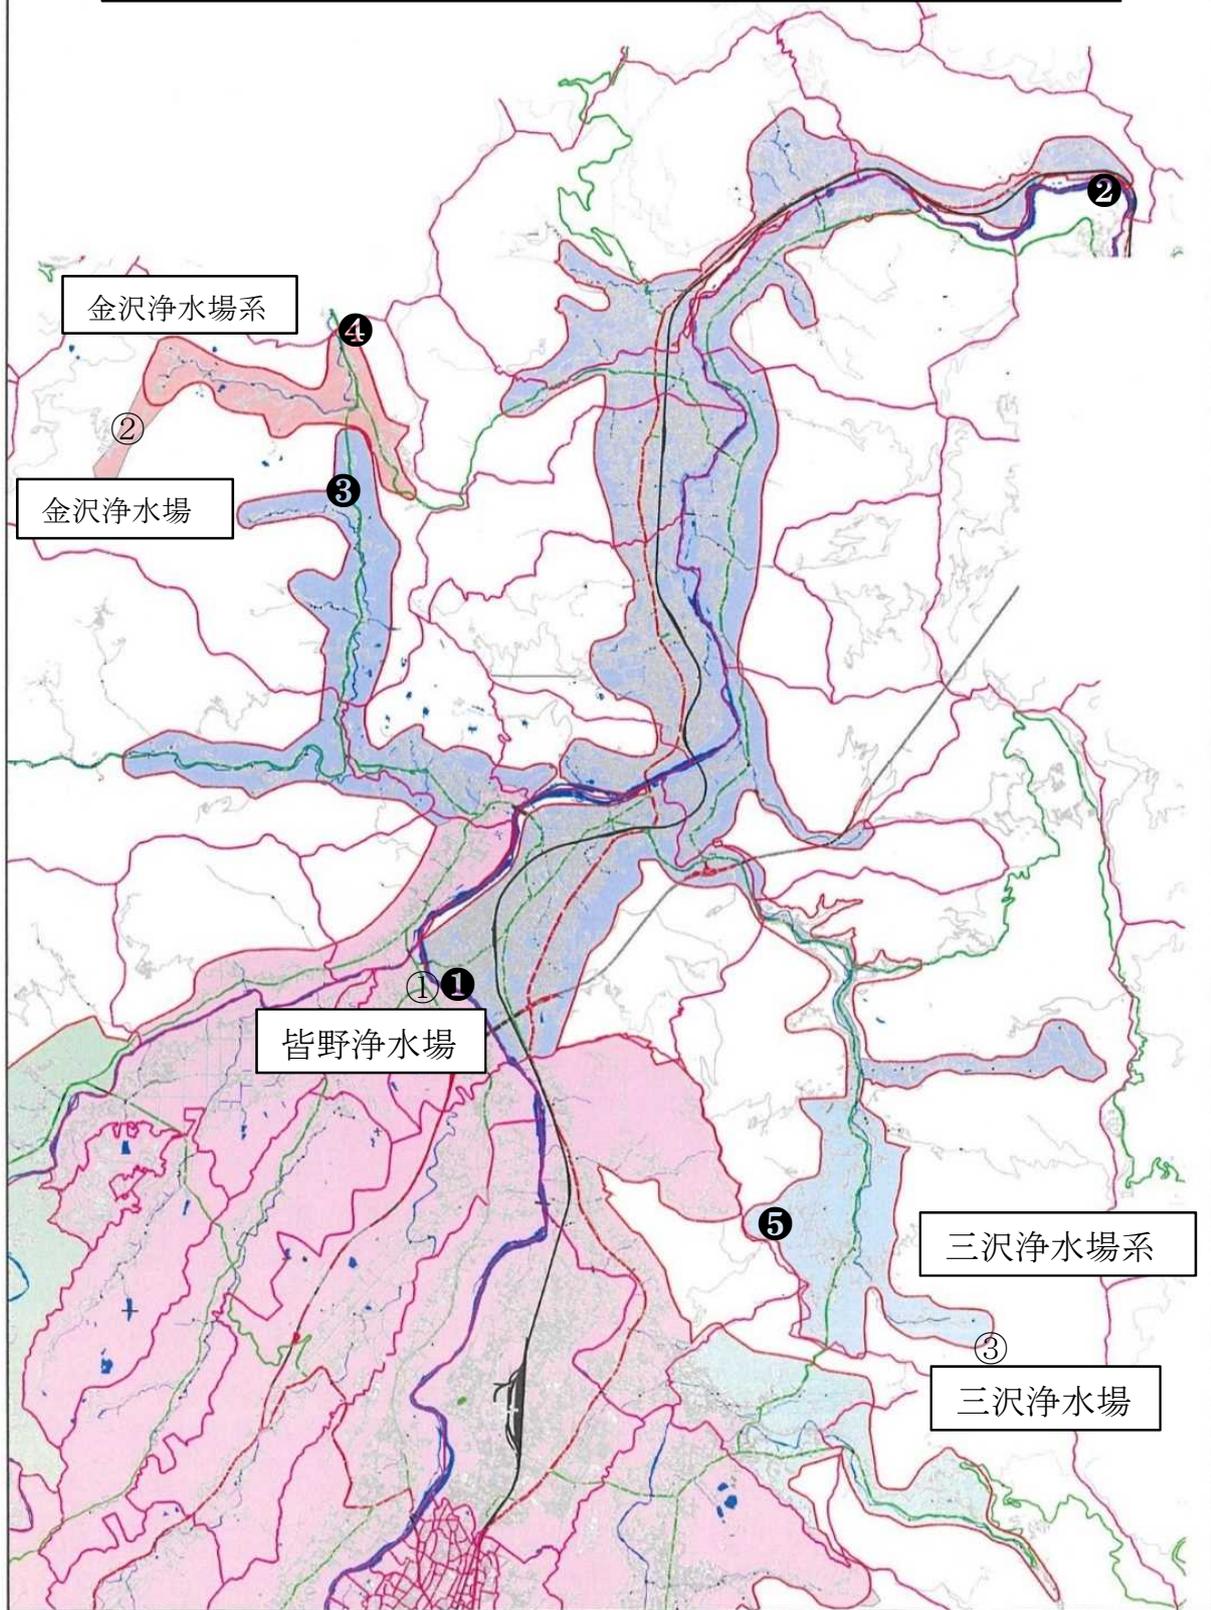

原水水質検査地点

No.	系統	採水場所
①	皆野浄水場系	皆野地内
②	金沢浄水場系	金沢地内
③	三沢浄水場系	三沢地内

浄水水質検査地点

No.	系統	採水場所
①	皆野浄水場系	皆野地内
②	皆野浄水場系	矢那瀬地内
③	皆野浄水場系	金沢地内
④	金沢浄水場系	金沢地内
⑤	三沢浄水場系	三沢地内

## 水質検査計画各エリアにおける問合せ先

○旧秩父市エリア（別所浄水場・高篠浄水場）

浄水課

電話 0494-25-5221

（お客様センター経由）

FAX 0494-23-6444

○秩父市吉田エリア・小鹿野エリア

西秩父事務所

電話 0494-75-0043

FAX 0494-75-0821

○秩父市大滝・荒川エリア

○旧秩父市エリア（橋立浄水場・大谷日向浄水場・南浄水場）

大滝・荒川事務所

電話 0494-24-3009

FAX 0494-26-7315

○横瀬エリア

横瀬事務所（別所浄水場内）電話 0494-25-5221

（お客様センター経由）

FAX 0494-23-6444

○皆野・長瀬エリア

皆野・長瀬事務所

電話 0494-62-0554

FAX 0494-62-1355